


T1, T2 - сети отопления  
Радиус изгиба трубы R = 400мм.  
Расстояние между трубами L = 30мм.

[illegible]

## Приложение №2

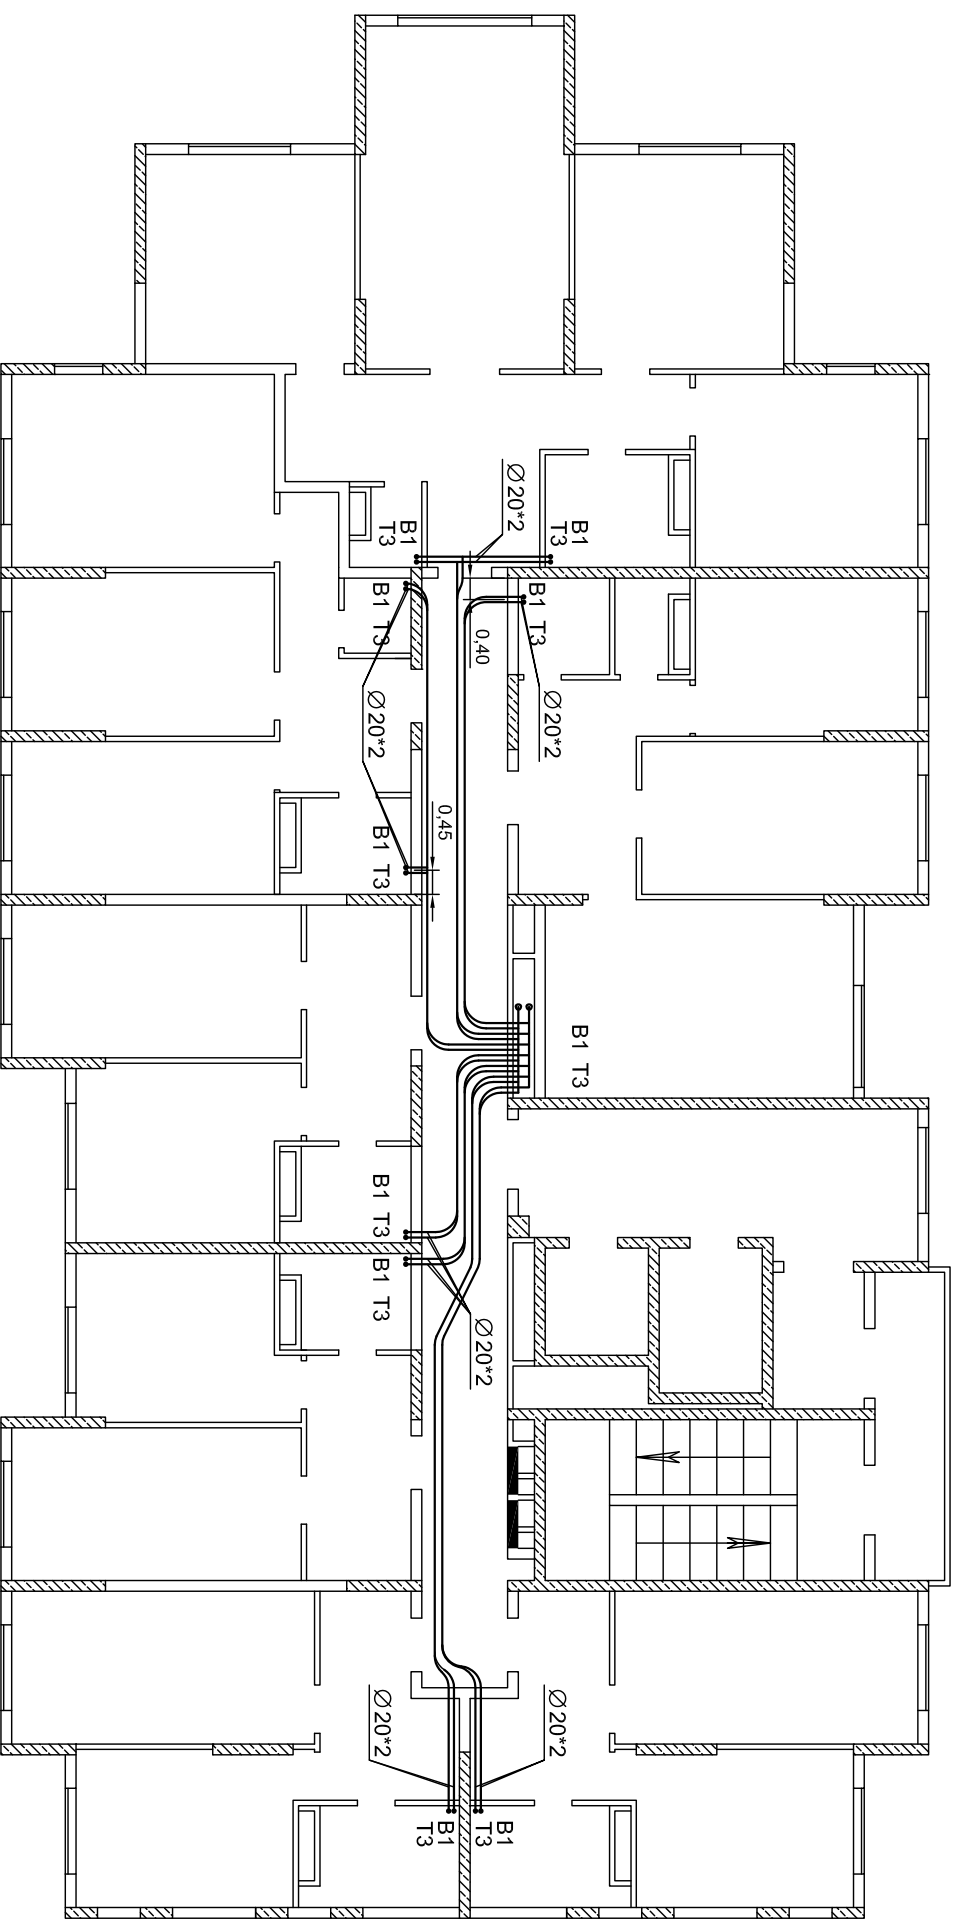

В1, Т3 - сети водоснабжения  
Радиус изгиба трубы  $R = 400\text{ мм}$ .  
Расстояние между трубами  $L = 30\text{ мм}$

[illegible]