


T1, T2 - сети отопления
Радиус изгиба трубы R = 400мм.
Расстояние между трубами L = 30мм.

[illegible]

Приложение №2

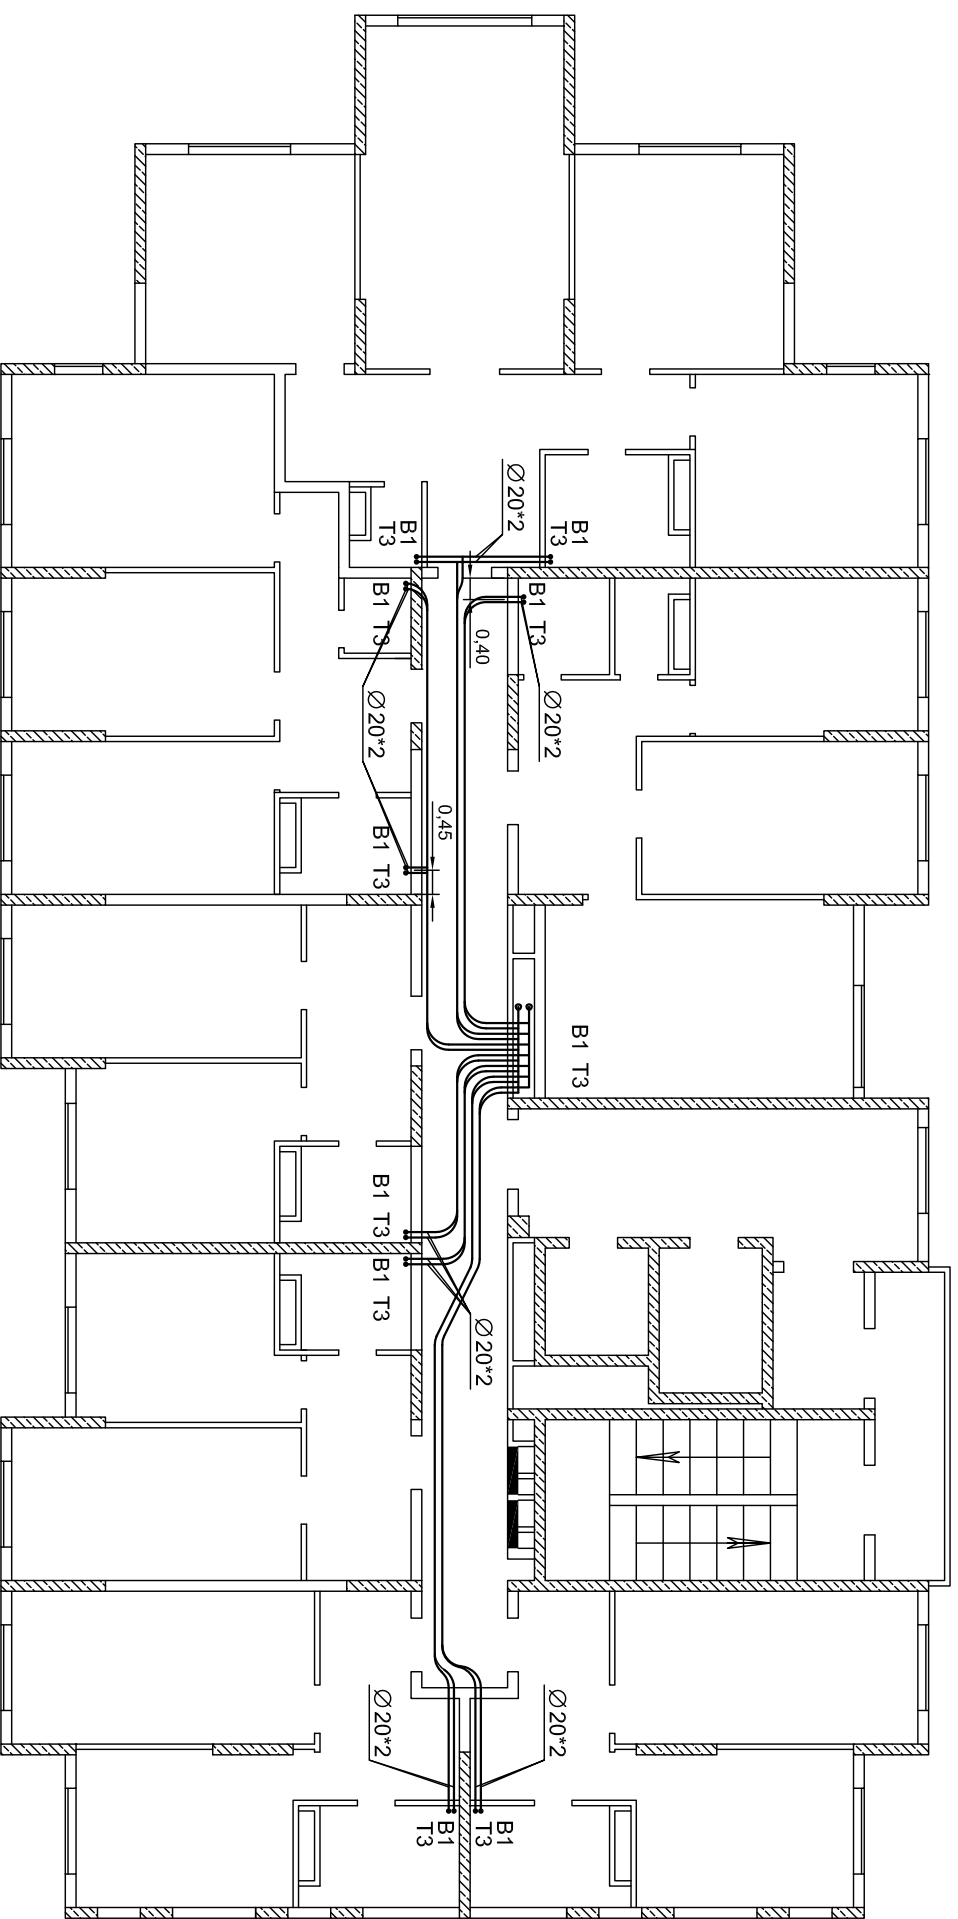

В1, Т3 - сети водоснабжения
Радиус изгиба трубы $R = 400\text{ мм}$.
Расстояние между трубами $L = 30\text{ мм}$.

[illegible]