


Секция 3. План 16-18 этажей

- ☐ — Святильник настенный с комплектными лампочками, лампами ЛПО3019 2x9 IP44 кл.3.2
- ⊙ — Святильник настенный с датчиком движения НПО30231Д 2x25Вт IP20 кл.3.1
- ⊙ — Святильник настенный НН125002А 60 Вт IP54 кл.3.2
- △ — Розетка однополюсная скрытой установки с зазем. контактом и широким 16 А, 220 В
- ⌒ — Звонок Е116
- ⊗ — Кнопка для звонка
- ⊗ — Электрорапелтор настенный
- ♀ — Выключатель однополюсный скрытой установки
- ♂ — Выключатель двухполюсный скрытой установки
- ⌒ — Зажим люроволь КЛJ-2,5
- 25А △ — Розетка дл. шпты РА3,3-002
- "X" ⊗ — Коробка GE 41214-01 с шиной уравнивания потенциала



Высота установки тепличных розеток - 0,3м от пола
Высота установки выключателей - 1,0м от пола

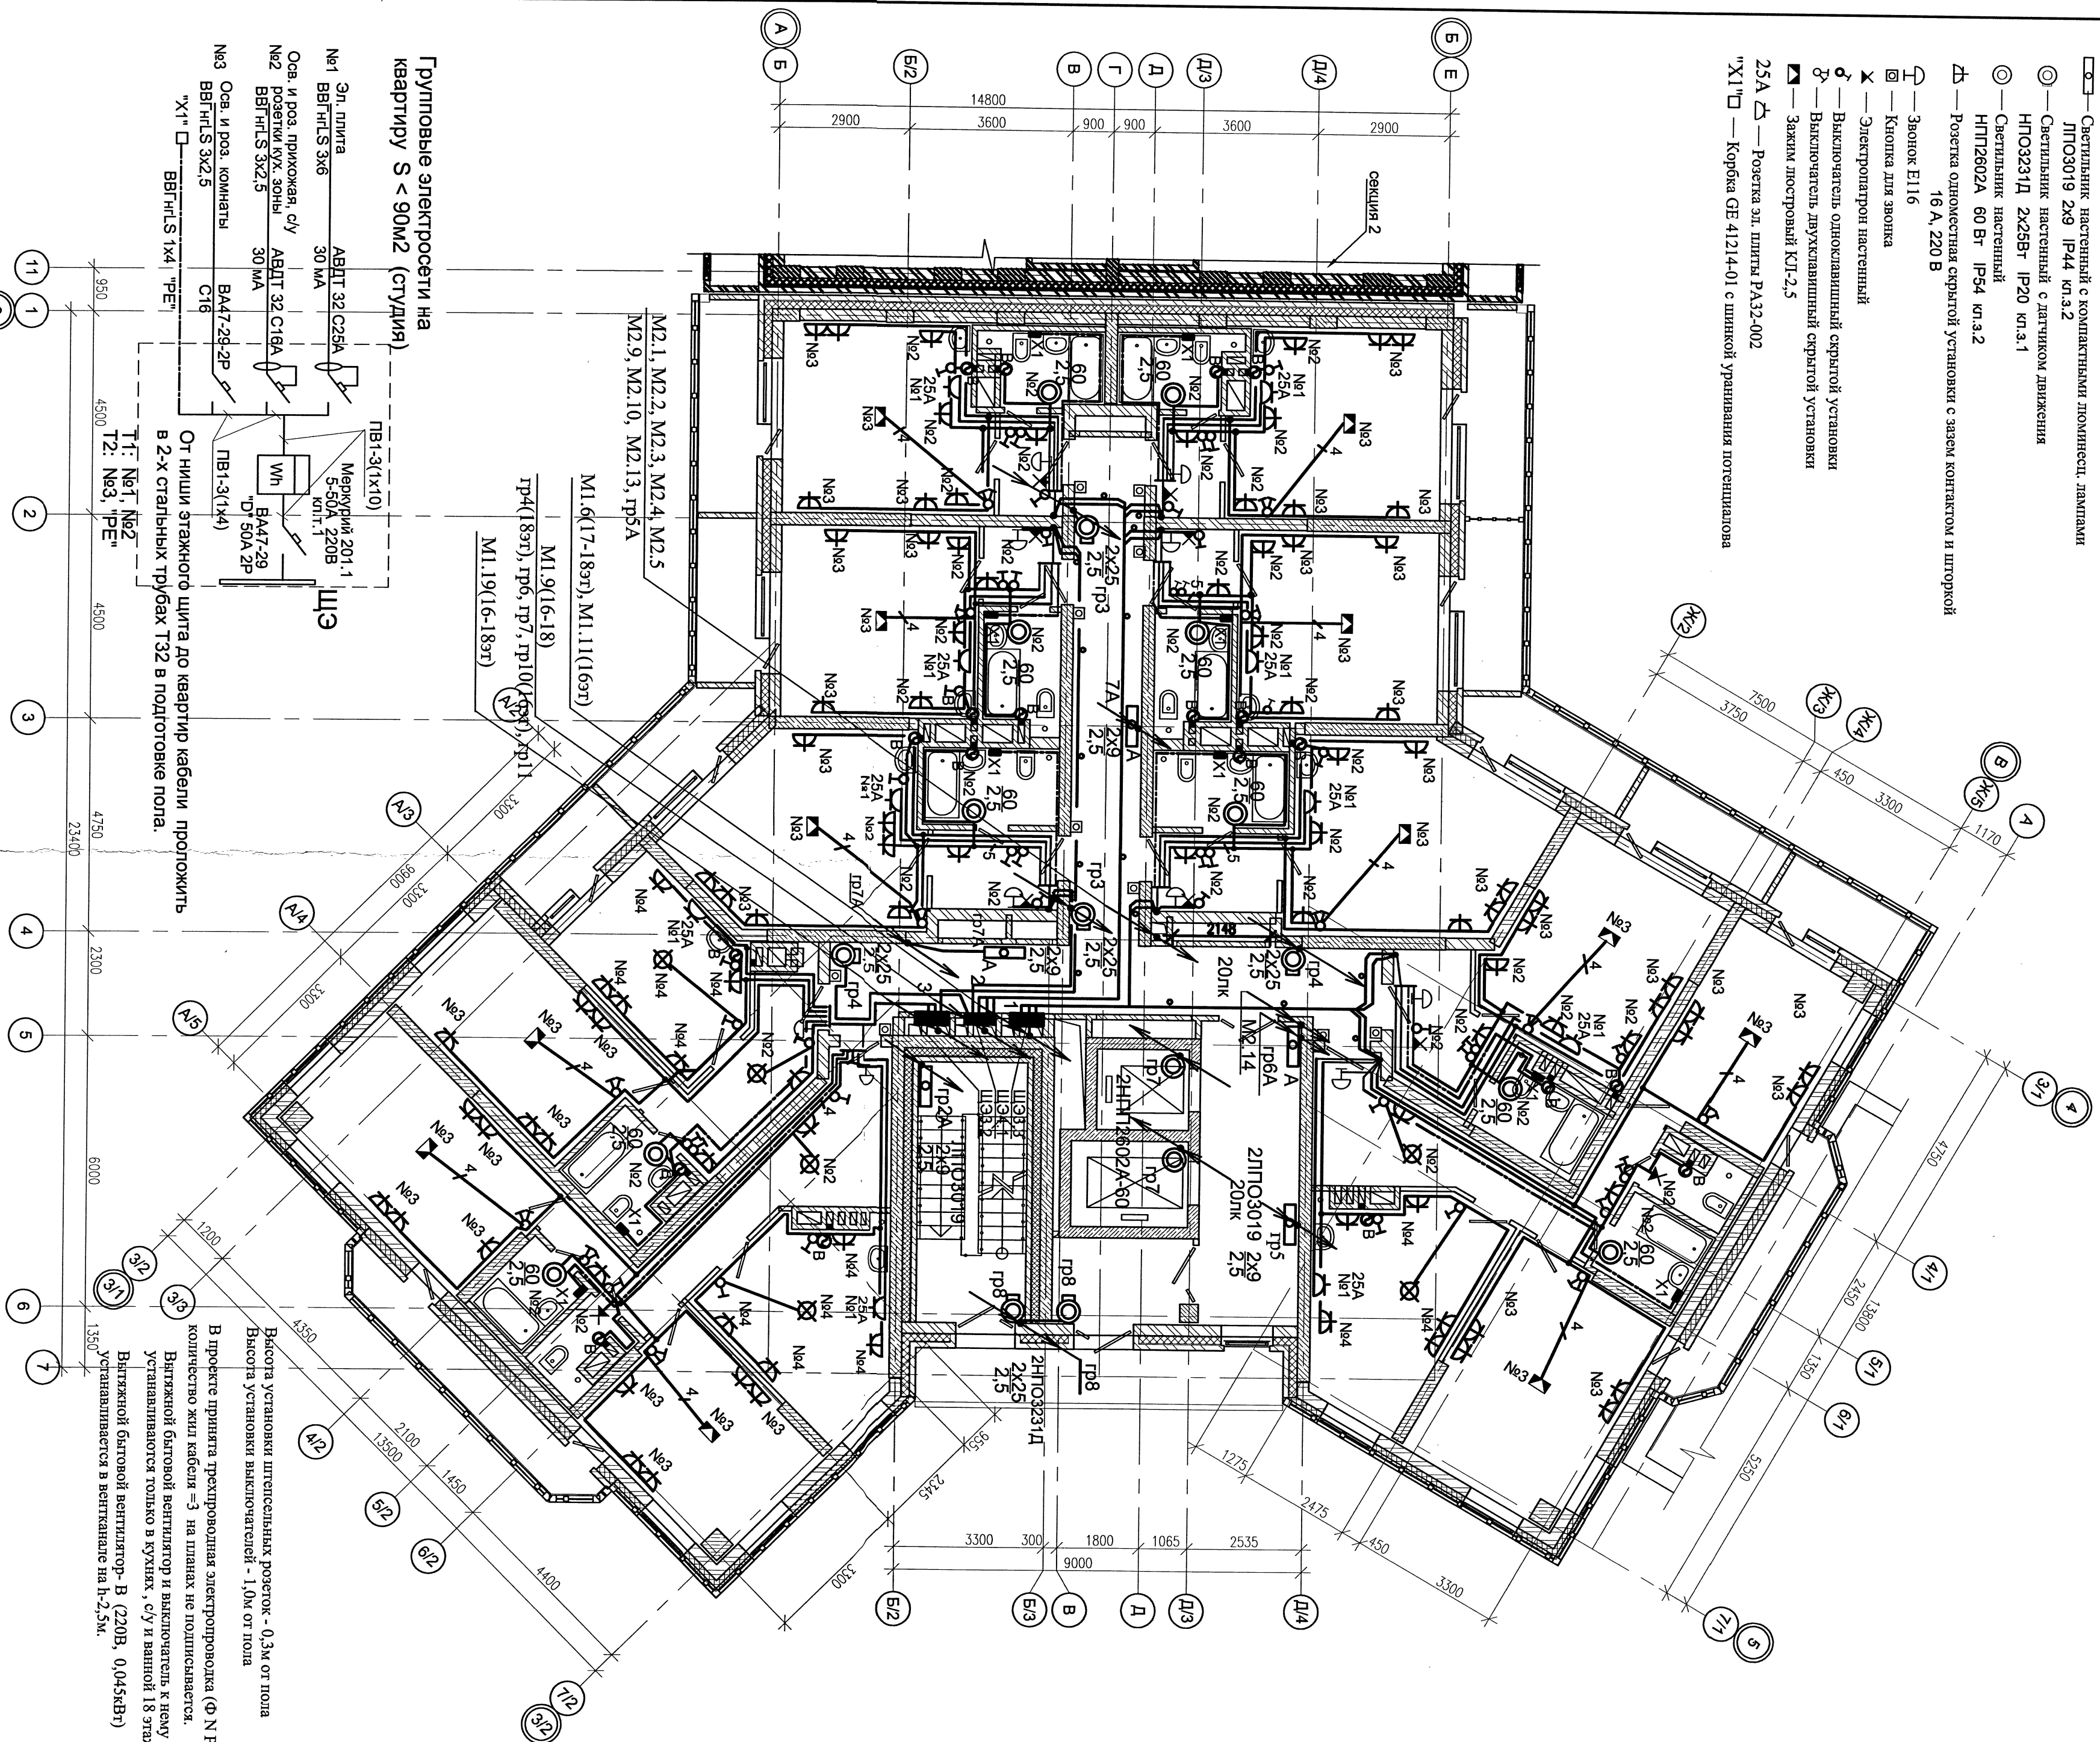


В проекте принята трехпроводная электропроводка (ФН ПР)
количество жил кабеля -3 на плавном не подвижном
Выключатель бытового выключателя и выключателя к нему
устанавливаются только в сухих, с/ч и ванной 18 этаже
Бытовой бытовой выключатель- В (220В, 0,045кВт)
устанавливается в ванную на h-2,5м.

ООО «СибПроект»
АРХИТЕКТУРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНЖ. № _____

01-2012-3-3MOC

От ниши этажного щита до квартир кабели проложить в 2-х стальных трубах Т32 в подготовке пола.

[illegible]

				Согласовано			
Инв. N подл.	Подпись	Дата	Взам. инв. N	AP	Борисова		
100005				OB	Смирнова		
				BK	Минина		

A2