


Условные обозначения.

Секция 3. План 13-15 этажей

- Светильник настенный с компактными люминесцент. лампами ЛПО3019 2x9 IP44 кл.з.2
- Светильник настенный с датчиком движения НПО3231Д 2x25Вт IP20 кл.з.1
- Светильник настенный НПО2602А 60 Вт IP54 кл.з.2
- Розетка однополюсная скрытой установки с зазем. контактом и широким 16 А, 220 В
- Звончок Е116
- Кнопка для звонка
- × — Электроаппарат настенный
- ⚡ — Выключатель однополюсный скрытой установки
- ⚡ — Выключатель двухполюсный скрытой установки
- — Зажим люстровый КЛ-2,5

25А ⚡ — Розетка эл. плиты РАЗ-002

"Х1" □ — Коробка GE 41214-01 с шиной уравнивания потенциалов

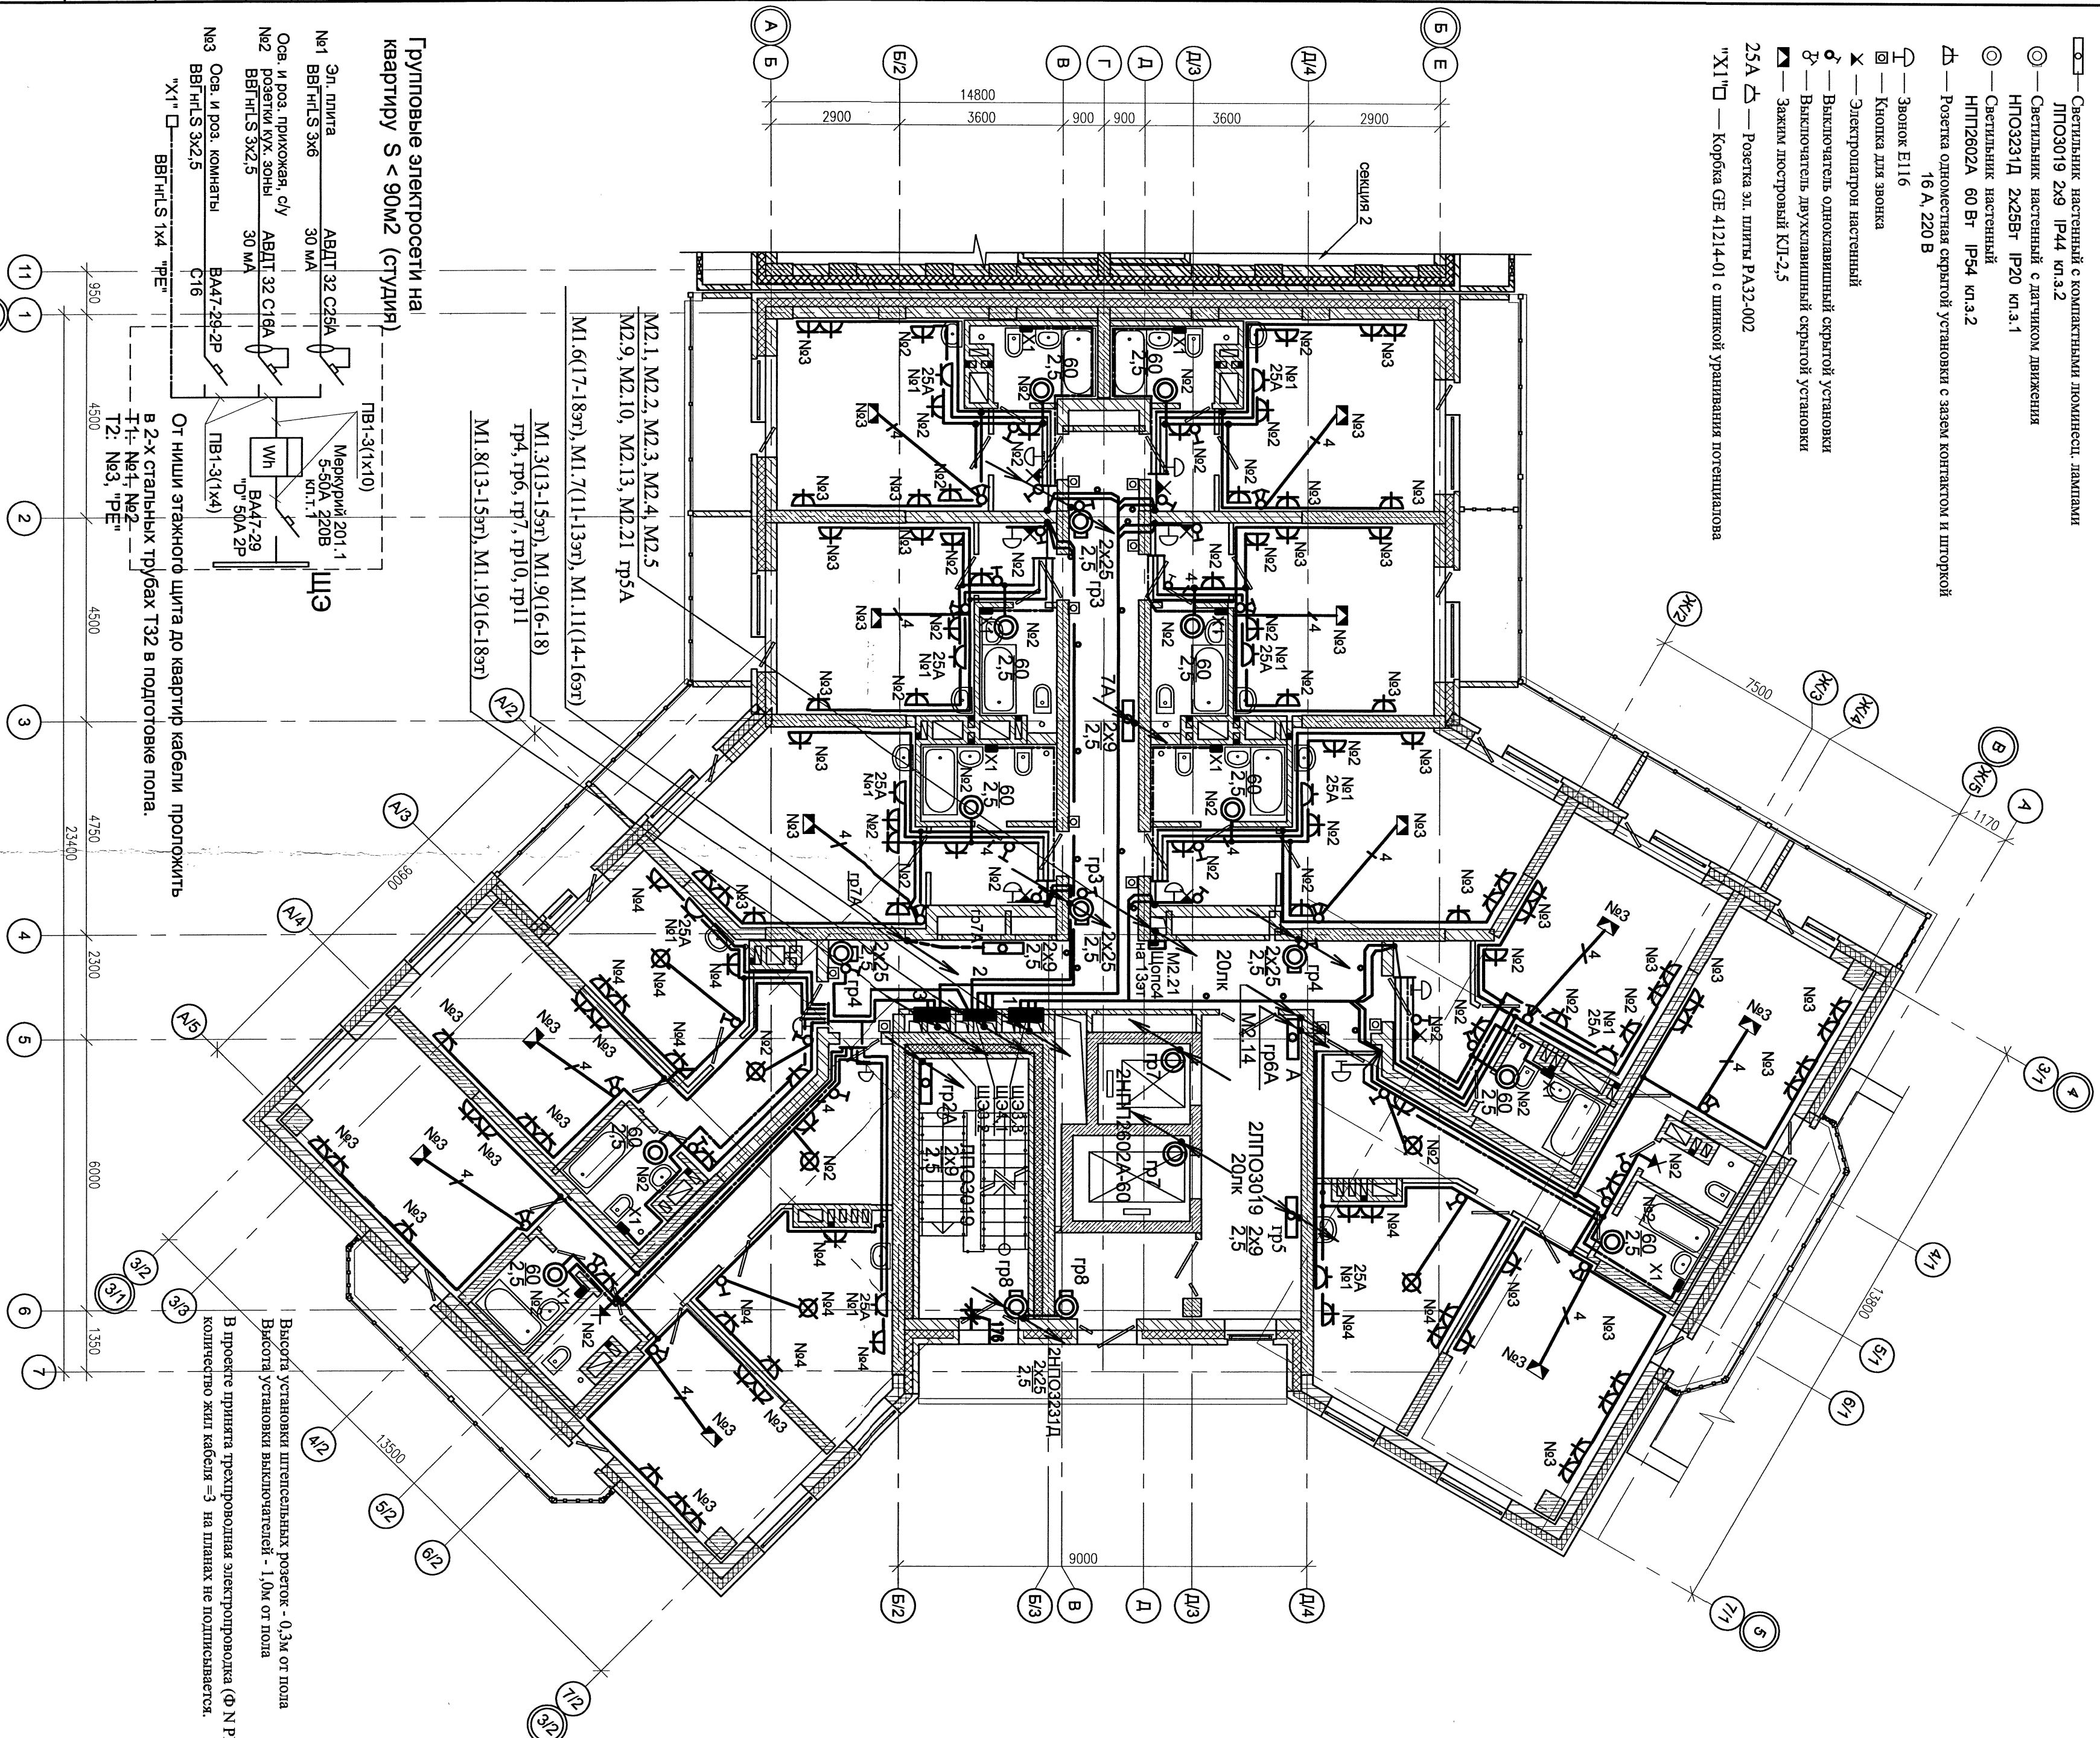

Групповые электросети на квартиру S < 90м2 (СТУДИЯ)


- №1 Эл. плита АВДТ 32 С25А 30 мА
- №2 Оса. и роз. прихожей, су АВДТ 32 С16А 30 мА
- №3 Оса. и роз. кухни ВА47-29 С16, 2Р
- №4 Оса. и роз. комнаты АВДТ 32 С16А 30 мА

Групповые электросети на квартиру S < 90м2

- №1 Эл. плита АВДТ 32 С25А 30 мА
- №2 Оса. и роз. кухни АВДТ 32 С16А 30 мА
- №3 Оса. и роз. комнаты АВДТ 32 С16А 30 мА
- №4 Оса. и роз. кухни АВДТ 32 С16А 30 мА

От ниши этажного щита до квартир кабели проложить в 2-х стальных трубах Т32 в подготовке пола.
Т1: №1, №2
Т2: №3, №4, "РЕ"

Высота установки тепловых розеток - 0,3м от пола
Высота установки выключателей - 1,0м от пола
В проекте принята трехпроводная электропроводка (Ф N PE)
количество жил кабеля = 3 на планах не подписывается.

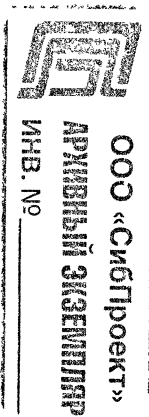

01-2012-3-ЭМО				Многоквартирное жилье дома с помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными объектами, подземными парковками, трансформаторными подстанциями, газовыми котельными по ул. Водостроительная в Октябрьском районе.			
Изм. Кол. У лист. Индек. Подпись. Дата				Многоквартирный жилой дом. (1-й этап строительства)			
Разработал: Родина				Статия			
Проверил: Леонтьева				Лист			
Н. контр. Подпунктова				Р			
				10			
				Листов			
				План 13-15 этажа.			
				Электрооборудование и сети			
				ООО "СибПроект"			