Секция 2. План 18-20 этажа

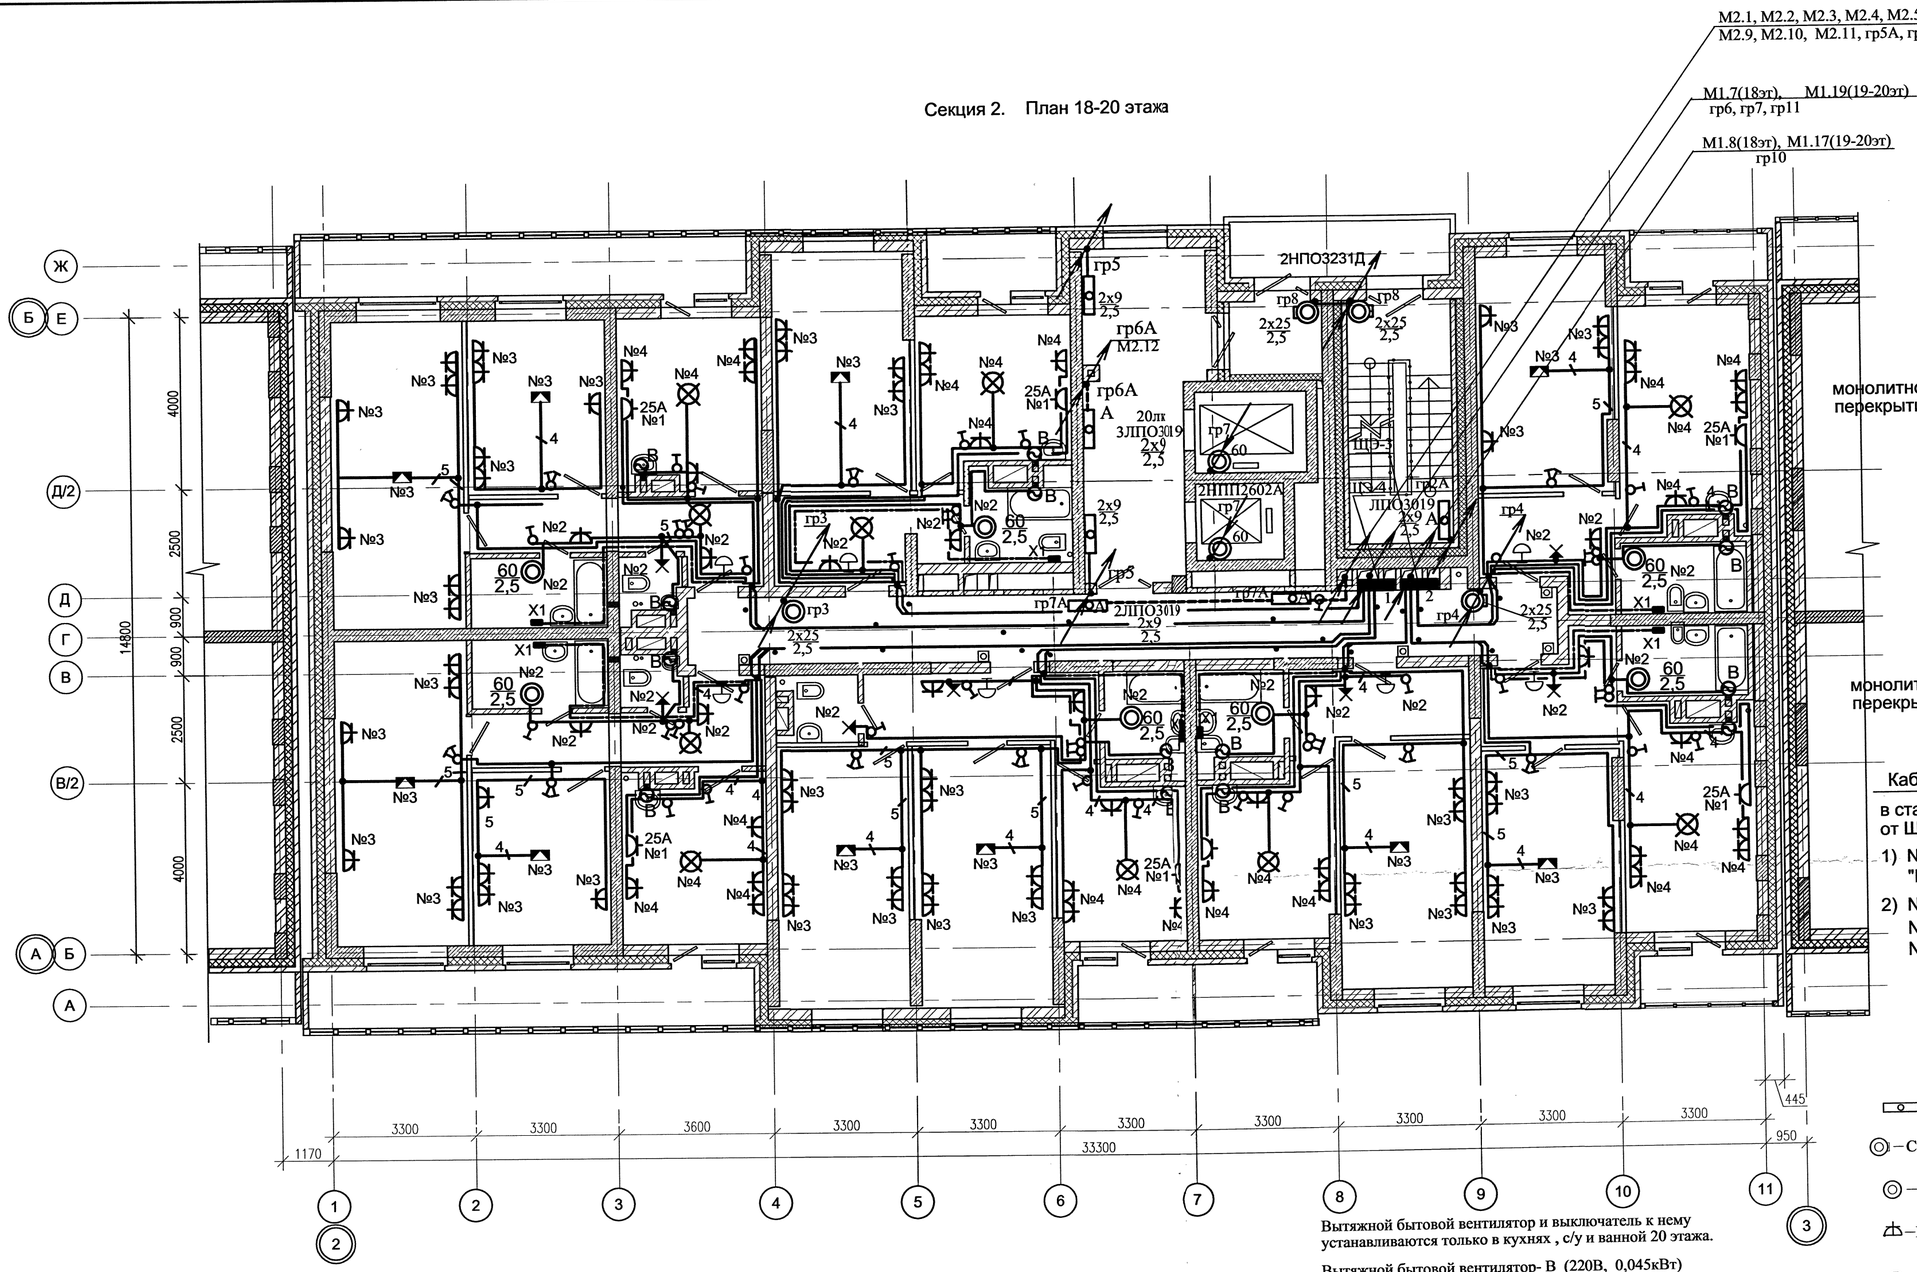

Узел прокладки групповой электросети
(Ввод в квартиру)

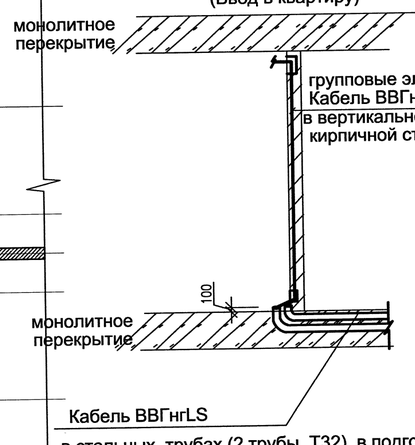

в стальных трубах (2 трубы Т32) в подготовке пола от ЩЭ до квартиры

1) №1 ВВГнгLS-3х6
"РЕ" ВВГнгLS-1х4

2) №2 ВВГнгLS-3х2,5
№3 ВВГнгLS-3х2,5
№4 ВВГнгLS-3х2,5

Вытяжной бытовой вентилятор и выключатель к нему устанавливаются только в кухнях , с/у и ванной 20 этажа.

Вытяжной бытовой вентилятор- В (220В, 0,045кВт) устанавливается в вентканале на высоте 2,5м.

Условные обозначения

- Светильник настенный с компактными люминесц. лампами ЛПО3019 2х9 IP44 кл.з.2
- Светильник настенный с датчиком движения НПО3231Д 2х25Вт IP20 кл.з.1
- Светильник настенный НПП2602А 60 Вт IP54 кл.з.2
- Розетка одноместная скрытой установки с зазем контактом и шторкой 16 А, 220 В
- Звонок Е116
- Кнопка для звонка
- Электропатрон настенный
- Выключатель одноклавишный скрытой установки
- Выключатель двухклавишный скрытой установки
- Выключатель влагозащищенный открытой установки
- Зажим люстровый КЛ-2,5
- 25А — Розетка эл. плиты РА32-002
- "X1" — Корбка GE 41214-01 с шинкой уравнивания потенциалов

Групповые электросети на квартиру S < 90м2

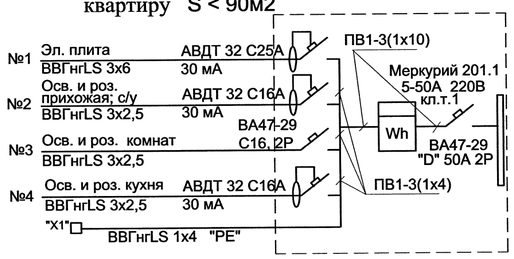

ООО «СибПроект»
АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ИНВ. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Родина			
Проверил		Леонтьева			
Н. контр.		Позднякова			

01-2012-2-ЭМО

Многоквартирные жилые дома с помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными детскими садами, подземными автостоянками, трансформаторные подстанции, газовая котельная по ул. Водопроводной в Октябрьском районе.

Многоквартирный жилой дом. (1-й этап строительства) Секция 2	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	
План 18-20 этажа. Электрооборудование и сети.	ООО "СибПроект"		

Согласовано: АР Борисова; ОВ Смирнова; ВК Минина

Инв. N подл. 100004 | Подпись | Дата | Взам. инв. N